



EXCMO. AYTO. DE BÉJAR.
Plaza Mayor, 6
37700 Béjar (Salamanca)

Asunto: Exposición pública y comunicación de inicio de trabajos de tala y poda.
Valladolid, 30 septiembre de 2019

Ilustrísimo Sr. Alcalde:

En inspección efectuada en las líneas eléctricas **L/132 kV SANTA TERESA-BÉJAR Y BÉJAR-EL ROMA** hemos observado la necesidad de realizar trabajos de tala, poda y limpieza de maleza a su paso por T.M. **BÉJAR** para el correcto mantenimiento según lo establecido en la legislación vigente que se detalla a continuación:

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión, aprobado por el Real Decreto 223/2008.
- Ley 43/2003, de 21 noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de Abril y Ley 42/2007, de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad.

En aplicación de todo lo anterior y una vez obtenidas las Autorizaciones Medioambientales de las Administraciones Públicas correspondientes, nos ponemos en contacto con Ud. para informarle de que en breve comenzaremos los trabajos de tratamiento de la vegetación, con la finalidad de evitar situaciones de riesgo para las personas, la generación y/o propagación de incendios, y eventuales cortes de suministro.

Los trabajos serán realizados por la empresa GRUPO DE ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL, S.L.U. (GAROC) en virtud del contrato que mantiene dicha mercantil con IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.

Dichos trabajos consistirán en la tala, poda de arbolado y limpieza de vegetación para la apertura y/o mantenimiento de la calle se seguridad con una anchura de 25 metros aproximadamente, a lo largo de la traza de la línea. En las zonas en las que existan árboles que constituyan un peligro, es decir, que por su inclinación, caída fortuita o provocada pudieran alcanzar los conductores, estos se podaran o talaran, ampliando así el ancho de la calle para mantener las distancias de seguridad marcadas en la citada legislación vigente.

Con todo lo anterior, solicitamos **su colaboración para informar públicamente en el tablón municipal a los propietarios de las parcelas afectadas** por la línea mencionada en su término municipal, para lo cual, adjuntamos relación de parcelas catastrales, así como plano de la zona de actuación.

Si tiene cualquier duda, rogamos se pongan en contacto con el contratista de los trabajos de GAROC, Ángel Muñoz (Tel 608 517 712, amunoz@garoc.es) de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.


IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.


María Eugenia Martín Vasallo
Mantenimiento Líneas MAT Región Oeste




Poligonos y parcelas catastrales afectadas por las líneas 132 kV Santa Teresa – Béjar y Béjar – El Roma.

MUNICIPIO	PROVINCIA	MUNICIPIO	POLIGONO	PARCELA
Béjar	37	46	3	776
Béjar	37	46	3	775
Béjar	37	46	3	409
Béjar	37	46	3	410
Béjar	37	46	3	271
Béjar	37	46	3	271
Béjar	37	46	3	274
Béjar	37	46	3	278
Béjar	37	46	3	280
Béjar	37	46	3	281
Béjar	37	46	3	287
Béjar	37	46	3	9014
Béjar	37	46	3	286
Béjar	37	46	3	287
Béjar	37	46	3	293
Béjar	37	46	3	290
Béjar	37	46	3	381
Béjar	37	46	3	383
Béjar	37	46	3	384
Béjar	37	46	3	80028
Béjar	37	46	3	30028
Béjar	37	46	3	28
Béjar	37	46	3	5
Béjar	37	46	3	2
Béjar	37	46	3	10028
Béjar	37	46	2	9028
Béjar	37	46	2	317
Béjar	37	46	2	316
Béjar	37	46	2	314
Béjar	37	46	2	310
Béjar	37	46	2	307
Béjar	37	46	4	90
Béjar	37	46	4	95
Béjar	37	46	4	10095
Béjar	37	46	4	94
Béjar	37	46	4	232
Béjar	37	46	4	230
Béjar	37	46	4	215
Béjar	37	46	4	214
Béjar	37	46	2	9002
Béjar	37	46	4	9002

Mapas topográficos con trazado de la línea 132 kV Santa Teresa – Béjar y Béjar – El Roma.

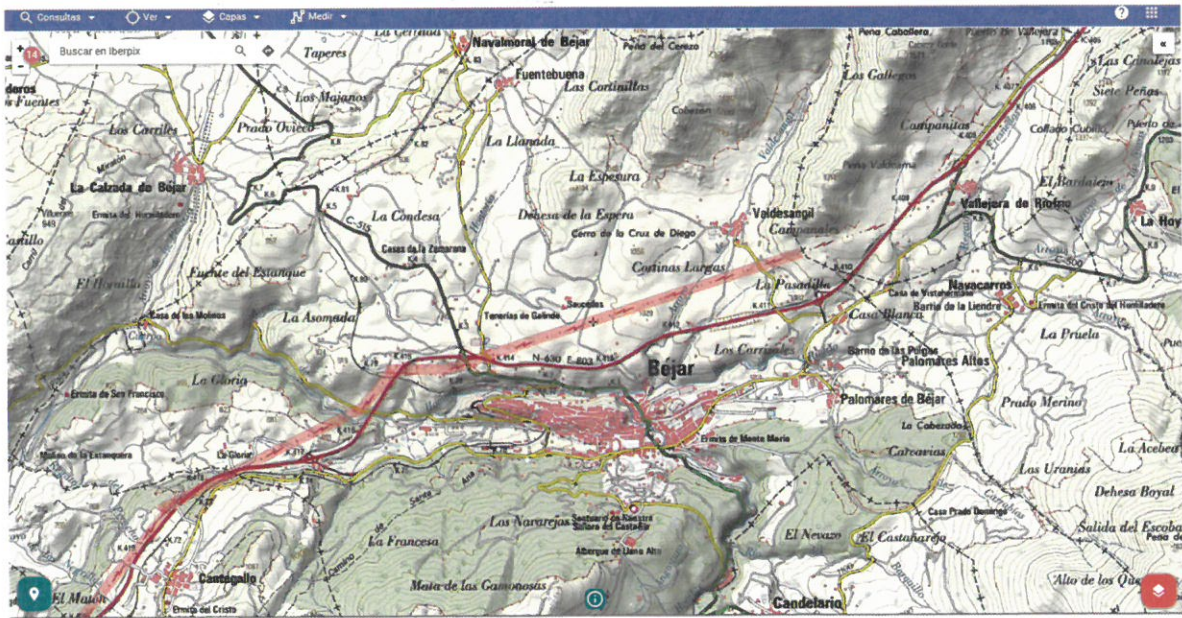

Maria de Molina, 7 - 6º 47001 Valladolid
Tel 983 35 24 00 Fax 983 35 01 73



Fotografías aéreas capturadas del SIGPAC, marcado el recorrido de la línea **132 kV Santa Teresa – Béjar y Béjar – El Roma**. La zona de actuación está marcada en el recuadro rallado, y representa una calle de anchura igual a la de los cables del tendido eléctrico más 5 metros de seguridad a cada lado.

